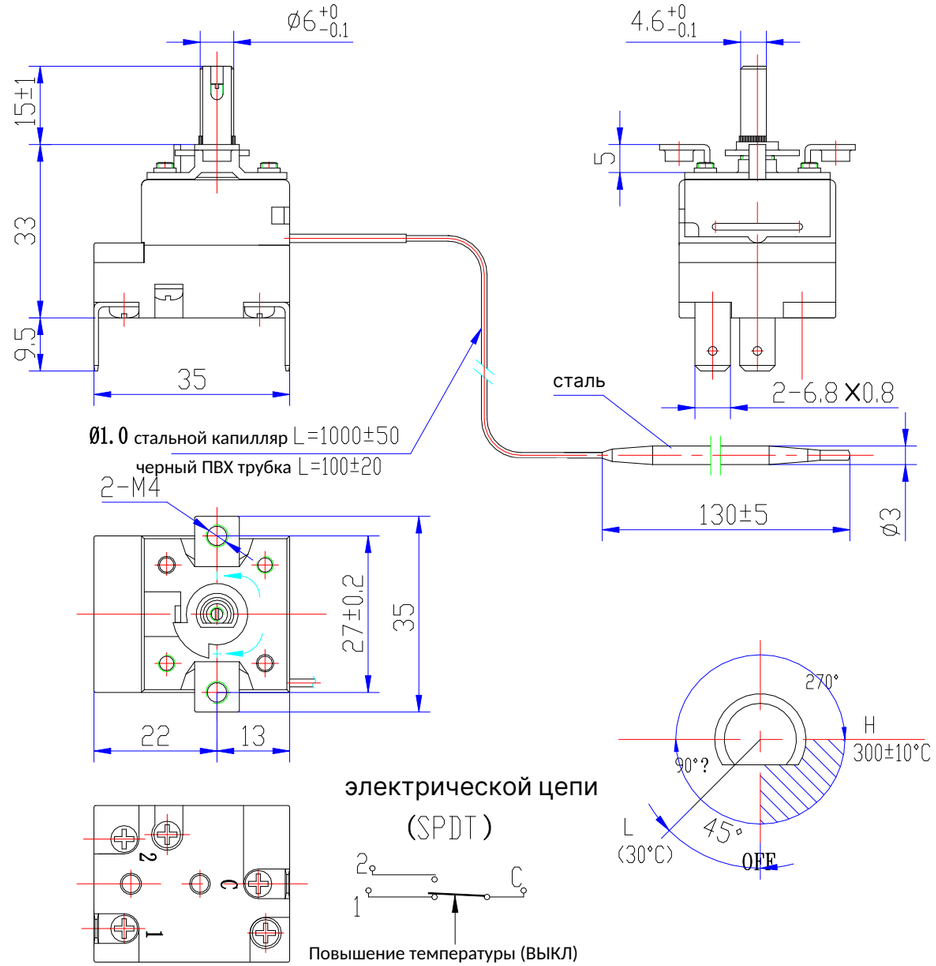

Аннотации:

1) На рисунке показано, что регулировочная ось находится в точке H.

2) Капиллярная трубка термостата и термочувствительный шарик легко повредить. нельзя повреждать/сплющивать/ломать, иначе это повлияет на работу термостата и чувствительность к температуре.

3) Рабочая температура термостата указана выше относительно температуры окружающей среды 25°C (температура вокруг корпуса термостата). Капиллярная трубка должна быть погружена в теплую воду на глубину 30–80 мм, иначе результаты тестирования будут неверными.
(Если температура окружающей среды меняется, необходимо изменить рабочую температуру.
(коэффициент коррекции: C= -0,49(K/K))

4)Условия тест.: модель изменения температуры ≤1C°/1мин

Технические параметры

1. Температура точки H: Выкл:300±10C°: DIFF: 8±5C°
2. Фиксированное электрическое напряжение: AC250V
   Фиксированный электрический ток: 16A
3. Электрическая прочность: 2000VAC/1мин/0,5мА
4. Сопротивление прикосновения: ≤50mΩ
   золирующее электр. сопротивление: ≥100MΩ
6. Самая высокая температура, которую может выдержать основной корпус: 125C°
7. Самая высокая температура, которую может выдержать сенсорная трубка: 350C°
8. Срок службы продукта: ≥40.000циклов

WZA-300E